


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Сальске
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67
Фактический адрес: 347630, Россия, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Островского, д. 3, ИНН/КПП 6167080156 / 615302001,
ОКПО 76928519, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40501810260152000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015001, тел. (факс) (863-72) 5-61-67, e-mail: cgseu@salsk.donpac.ru, <http://www.salsk-ses.3dn.ru/>

АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№ РОСС.RU.0001.511970
Срок действия
Аттестата аккредитации
с 18 июля 2012 г. по 18 июля 2017 г.

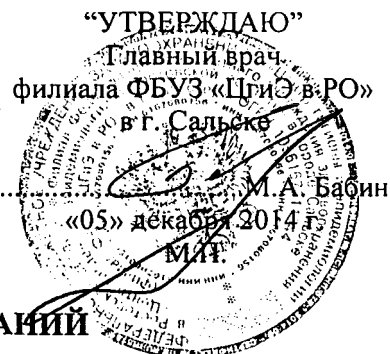

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1579-В от 05.12.2014 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ЕМУП «Коммунальник»

2. Юридический адрес:

Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 59

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

вода питьевая, 03.12.2014 г., отобранная из крана отбора насосной цеха «Водоканал», колонок по ул. Ростовская, 79; пер. Грицика, 58; пер. Тургенева, 2; пер. Семашко, 50; ул. Красноармейская, 250; М. Горького, 114; ул. Вознесенского, 8; кран отбора ул. Ленина-Дубинец; ЕМУП «Коммунальник», Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская

4. Изготовитель (фирма, предприятие организация):

страна:

5. Акт отбора № 03.02-55/1373, время и дата отбора: 08 час.30 мин, 03.12.2014 г.

Ф.И.О., должность: помощник врача Гриценко Л.С.

Условия доставки: автотранспортом, в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами

Доставлен в ИЛЦ: 12 час 30 мин. 03.12.2014 г.

6. Дополнительные сведения:

Производственный лабораторный контроль, договор № 59 от 21.11.2013 г., отдел надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания

7. НД на метод отбора:

ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»

8. НД на продукцию:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

10. Код образца: 031214C4103-031214C4111

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследования
Количественный химический анализ				
Образец поступил: 12 час 30 мин. 03.12.2014 г.			Код образца: 031214C4103-031214C4111	
Регистрационный № 990-998 образца в журнале лаборатории;			№ протокола испытаний: 1579-В	
Вода питьевая				
1. кран отбора насосной цеха «Водоканал»			код: 031214C4103	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	менее 1,0 градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	менее 0,5 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
2. ул. Ростовская, 79 ст. Егорлыкская			код: 031214C4104	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	менее 1,0 градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	менее 0,5 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
3. пер. Грицка, 58 ст. Егорлыкская			код: 031214C4105	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	менее 1,0 градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	менее 0,5 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
4. пер. Тургенева, 2 ст. Егорлыкская			код: 031214C4106	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	менее 1,0 градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	менее 0,5 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5. пер. Семашко, 50 ст. Егорлыкская			код: 031214C4107	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	1 балл	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	(28,1±5,6) градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	(2,6±0,5) мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
6. ул. Красноармейская, 250 ст. Егорлыкская			код: 031214C4108	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	(28,1±5,6) градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	менее 0,5 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
7. ул. М.Горького, 114, ст. Егорлыкская			код: 031214C4109	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	(34,4±6,9) градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	менее 0,5 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
8. ул. Вознесенского, 8, ст. Егорлыкская			код: 031214C4110	
1.	Запах при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20 ⁰ С	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	(25,6±5,1) градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007
4.	Мутность	менее 0,5 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Общее количество страниц: 3 Страница 2				

	Запах при t 20°C	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
	Запах при t 60°C	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус при t 20°C	0 баллов	не более 2,0 баллов	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	(16,3±3,3) мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
4.	Мутность	менее 0,5 градуса	не более 20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007

Ответственный за оформление данного протокола помощник врача по гигиене труда Егорова Н.М.

Заместитель руководителя ИЛЦ Сишко Т.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ЕМУП «Коммунальник»

насосная цех «Водоканал», колонки по ул. Ростовская, 79; пер. Грицика, 58; пер. Тургенева, 2; пер. Семашко, 50; Красноармейская, 250; М. Горького, 114; ул. Вознесенского, 8; кран отбора ул. Ленина-Дубинец;

Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из крана насосной цеха «Водоканал», из колонок по ул. Ростовская, 79, Грицика, 58, Тургенева, 2, крана отбора пер. Ленина-Дубинец, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исследованная проба питьевой воды, отобранная из колонки по ул. Семашко, 50, по санитарно-химическим показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», по показателям **мутности, цветности**, по остальным исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из колонок по ул. Красноармейская, 250; М. Горького, 114, Вознесенского, 8, по санитарно-химическим показателям **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», по показателю **цветности**, по остальным исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Эксперт

М.А. Бабин